

Warszawa 25.11.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego

**Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZO-30/22/MG na rozbudowę systemu monitoringu temperatury w urządzeniach chłodniczych i pomieszczeniach magazynowych Apteki Szpitalnej.**

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na pytania zgłoszone do Zapytania Ofertowego nr ZO-30/22/MG przekazujemy treść odpowiedzi Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1**

W odniesieniu do zapytania ofertowego ZO-30/22/MG, prosimy o rozpatrzenie naszych uwag (propozycji) do projektu umowy związanej z tym zapytaniem.

- 1) § 2 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

- 2) § 2 ust. 7

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejących elementów budynków, urządzeń lub ich części, naprawa nastąpi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu kosztorysu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

- 3) § 2 ust. 9

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie konieczne pomieszczenia do wykonania przedmiotu umowy w godzinach pracy Apteki Szpitalnej przy ul. W. K. Roentgena 5.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

- 4) § 3 ust. 2

Termin wykonania umowy określony w ust. 1 zostanie przedłużony w przypadku gdy Zamawiający nie udostępni pomieszczeń w których zainstalowane mają być urządzenia systemu monitoringu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy, o czas od kiedy Wykonawca zgłosi gotowość prac w danym pomieszczeniu do udostępnienia pomieszczeń.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Jednocześnie informuje iż § 3 ust. 2 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania umowy określony w ust. 1 w zakresie wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 zostanie przedłużony w przypadku gdy dostawa do Apteki Szpitalnej Zamawiającego urządzeń chłodniczych, realizowana w ramach odrębnego zamówienia, a których dotyczyć będzie instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy, o czas od kiedy Wykonawca zgłosi gotowość podłączenia ww urządzeń chłodniczych pod system monitoringu a dostawę ww urządzeń chłodniczych do Apteki Szpitalnej.”**

- 5) § 3 ust. 3  
Termin wykonania umowy określony w ust. 1 zostanie przedłużony w przypadku gdy Zamawiający nie udostępni pomieszczeń w których zainstalowane mają być urządzenia systemu monitoringu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy, o czas od kiedy Wykonawca zgłosi gotowość prac w danym pomieszczeniu do udostępnienia pomieszczeń.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 6) § 4 ust. 1  
Odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie zgłoszenia o gotowości do odbioru, zwanego dalej „Zgłoszeniem”, przesłanego przez Wykonawcę na adres e-mail wskazany w ust. 5. Poprawność wykonania prac zostanie potwierdzona protokołem odbioru, zwanym dalej „Protokołem odbioru”, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron – wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 4 do umowy.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 7) § 4 ust. 1A  
W przypadku upłynięcia terminu wykonania przedmiotu umowy i nie wykonania wszystkich prac przez Wykonawcę nie z jego winy uznaje się że odbiór prac nastąpi w terminie 2 dni roboczych od upłynięcia tego terminu. Odbiór prac zakończony będzie podpisaniem „Protokołu odbioru” w którym wyszczególniony będzie zakres wykonanych prac dotyczących przedmiotu umowy. Na podstawie tego „Protokołu odbioru” Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę rozliczającą wykonaną i odebraną część prac. Zamawiający zobowiązany jest do określenia ostatecznego terminu zakończenia umowy który będzie nie dłuższy niż 1 miesiąc.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 8) § 4 ust. 2  
Odbiór będzie dokonany w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty otrzymania Zgłoszenia. Zamawiający może zgłosić w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania Zgłoszenia uzasadnione zastrzeżenia co do spełniania przez Wykonawcę wymogów wynikających z niniejszej umowy.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 9) § 4 ust. 3  
W przypadku, gdyby nie doszło do odbioru całości prac z powodu nienależytego wykonania prac objętych Zgłoszeniem, Wykonawca w celu dokonania odbioru musi ponownie zgłosić gotowość do odbioru i zastosowanie ma procedura określona powyżej.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 10) § 5 ust. 3  
Płatność zostanie dokonana po podpisaniu Protokołu odbioru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 11) § 7 ust. 1  
Na wszystkie dostarczone urządzenia pomiarowe oraz podzespoły instalacji oraz wykonane prace Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru. W przypadku nie uruchomienia urządzeń pomiarowych w terminie ujętym w umowie, nie z winy Wykonawcy, przyjmuje się że okres gwarancji tych urządzeń pomiarowych rozpoczyna się po 4 miesiącach od daty zawarcia umowy.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 12) § 7 ust. 4  
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń części lub instalacji, które powstały z winy Zamawiającego lub nieprawidłowej obsługi urządzeń pomiarowych lub instalacji. Zakup części uszkodzonych z winy Zamawiającego dokona Zamawiający na swój koszt, oraz pokryje wszystkie koszty Wykonawcy związane z naprawą.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**



13) § 7 ust. 5

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do podjęcia działań w celu usuwania wad i usterek przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia w sposób określony w ust. 3.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Ponadto informuje iż § 7 ust. 5 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia w sposób określony w ust. 3.”**

14) § 7 ust. 9

Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 12 miesięcy od daty spisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy .

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15) § 10 ust. 1

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- 1) niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 umowy - w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) braku realizacji świadczeń gwarancyjnych w terminach określonych w § 7 ust. 3 i 5 umowy – w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

16) § 10 ust. 3


Łączna kwota naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Pytanie nr 2

W związku z zapytaniem ofertowym, uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy dopuście Państwo również rozwiązanie według załączonych przykładowych kart katalogowych.

1) KRT-406 GSM

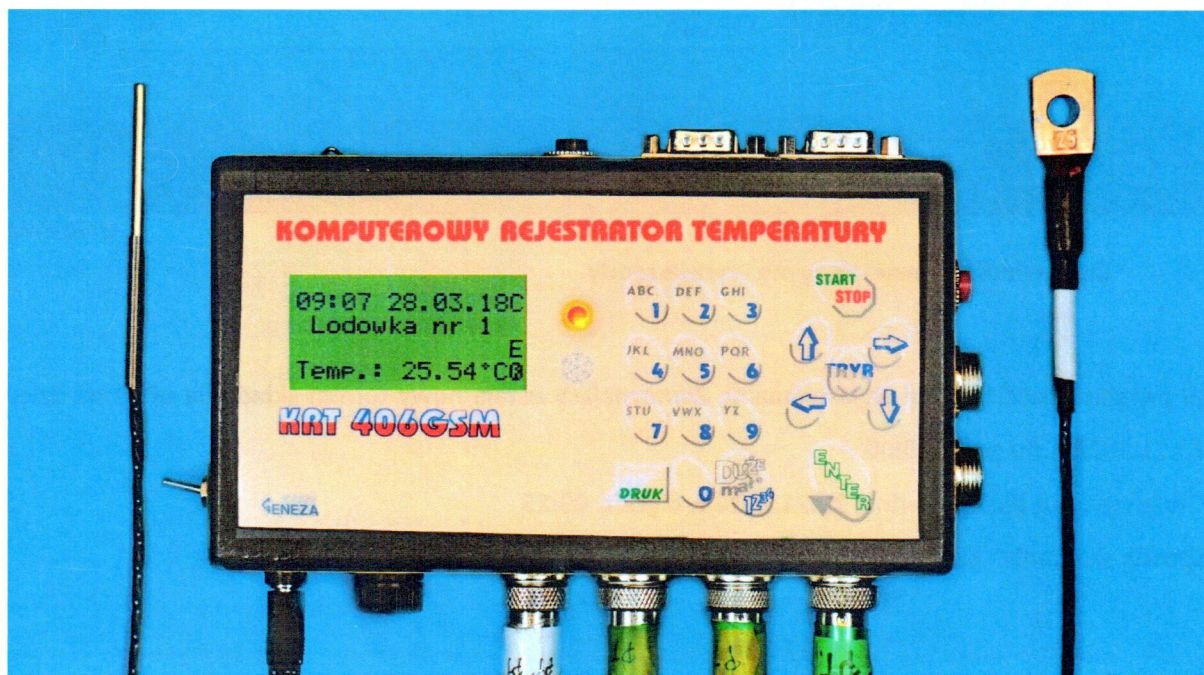

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



2) THM-2002 S.C.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) THM-2009 DP + głowica



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **30.11.2022 r. do godz. 09:00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.11.2022 r. o godz. 09:15**

Sposób składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do niniejszych wyjaśnień treści Zapytania Ofertowego:

1/ Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy\_po zmianie

SPECJALISTA  
ds. Zaopatrzenia  
mgr Marek Grochowski

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
Wioletta Dmowska